


## ISOMÉTRICO DA REDE DE HIDRANTES SISTEMA TIPO 2 SEM ESCALA



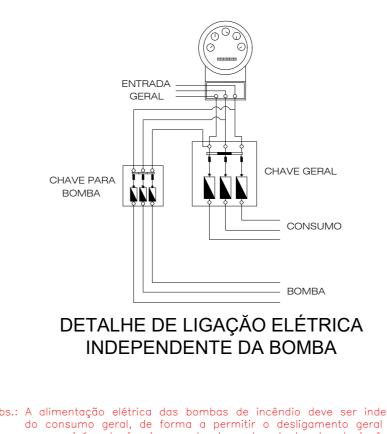

Obs.: A alimentação elétrica das bombas de incêndio deve ser independente do consumo geral, de forma a permitir o desligamento geral da energia, sem prejuízo do funcionamento do motor da bomba de incêndio IT n° 22/19, Anexo C, Item C.2.7. As chaves elétricas de alimentação das bombas de incêndio devem ser sinalizadas com a inscrição — "ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO — NÃO DESLIGUE". IT n° 22/19, Anexo C, Item C.2.10.

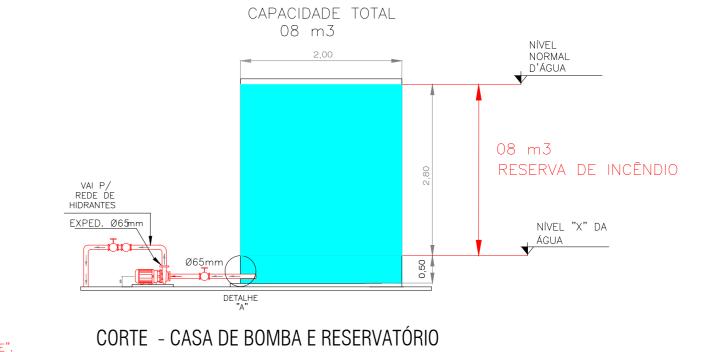

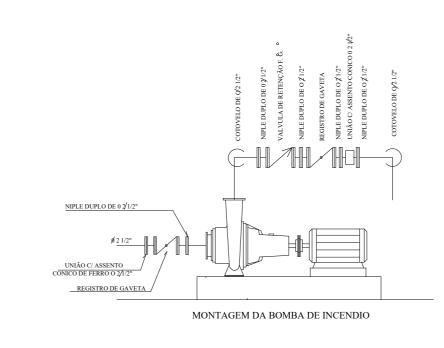

SEM ESCALA

Obs.:	As bombas	de incêndio	devem	ser protegi	idas cont	ra danos
	mecânicos,				fogo ou	umidade
	IT n° 22/19	, Anexo C,	Item C.1	.4.		

LEGENDA SIMBOLOS GRÁFICOS/LEGENDA				LEGENDA  SIMBOLOS GRÁFICOS/LEGENDA			
EXTINTORES	CARGA DE PÓ BC - 20BC		NCENDIO	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME			
	CARGA D'ÁGUA – 2A	$\bigotimes$	핌	BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME	-		
	CARGA DE CO2 - 5B:C		ALARME	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME	Y		
GERAL	CENTRAL DE GLP			AVISADOR SONORO			
DIRECIONAMENTO	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA	>		DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA	5		
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA			ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA-DESLIGA)	(a)		
ILUM. EMERGENCIA GERAL	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	4	HIDRANTES	HIDRANTES SIMPLES			
	CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL	91	비岜	REGISTRO DE RECALQUE	<b>®</b> -		
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO ACLARAMENTO		SISTEMA	RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO			
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO			BOMBA DE INCÊNDIO			
GERAL	ENTRADA DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	\(\frac{\frac{1}{2}}{2}\)	GERAL	ENTRADA DA VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS	8		
GERAL	SUBIDA DA TUBULAÇÃO	8	JA.	TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO ENTERRADO			
	DESCIDA DA TUBULAÇÃO	7	GERAL	TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO APARENTE			

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO

LEVANTAMENTO CADASTRAL EMEF PROF. APARECIDA TAUFIC NASSIF MANSUR NAIF

RUA ALECRIM JARDIM PRESIDENTE PLANTA - COBERTURA - IMPLANTAÇÃO

TERRENO 3.151,36 m2 QUADRA POLIESPORTIVA 588,00 m2

03-Emef Aparecida Taufic Nassif Mansur Naif DATA ESCALAS DES.
AGOSTO/2012 INDICADAS ALFREDO

WAGNER RICARDO ANTUNES FILHO PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura do Município de Leme Proprietário e/ou Responsável pelo uso

Engo Gustavo José Scatolini Baldin Responsável. Técnico - CREA Nº 5070182160

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOLHA Assunto: Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio Ocupação: Educacional e Cultura Física - Escola em Geral (E-1) LOCAL: Rua Alecrim, nº 131 - Jardim Presidente - Leme / SP. Proprietário: Prefeitura do Município de Leme

Responsável pelo uso : Prefeitura do Município de Leme Responsável Técnico: Engº Gustavo José Scatolini Baldin- CREA Nº 5070182160 - ART nº 28027230190737121 Área construida: Ver quadro de áreas Escala: Indicadas

